


## elektrische Raumheizung/Warmwasserbereitung

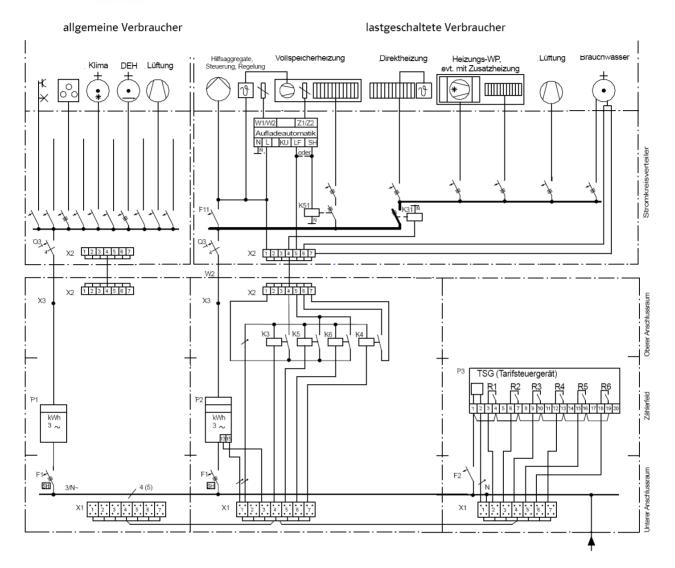

- F1 Zählervorsicherung/SH-Schalter
- F2 Steuersicherung (10 A, 25 kA)
- F11 Steuersicherung für Hilfsaggregate/Steuerung (max. 6 A)
- K3 Kundenrelais Raumheizung
- K4 Kundenrelais Warmwasserspeicher
- K5 Kundenrelais Freigabe 8 h bei NT
- K6 Tagnachladung 4 h bei HT
- K31 Freigabeschütz Raumheizung

(kann entfallen bei Wärmepumpen mit integriertem

Sperrkontakt ("EVU-Kontakt"))

K51 Ladeschütz Vollspeicher-Heizung

- P1 Zähler: allgemeine Verbraucher
- P2 Zähler: lastgeschaltete Verbraucher
- P3 TSG (Tarifsteuergerät)
  - R1 Tarifschaltung für Allgemein (HT/NT)
  - $\textbf{R2} \ \mathsf{Tarifschaltung} \ \mathsf{für} \ \mathsf{Raumheizung/Warmwasser}$
  - R3 Freigabe Raumheizung, WP
    - 20 h/Tag (EIN), max. Sperrzeit 4 x 1 h/Tag (AUS)
  - R4 Freigabe Warmwasserspeicher, 4 h im NT
  - R5 Freigabe 8 h bei NT
  - R6 Tagnachladung 4 h bei HT
- Q3 Fehlerstromschutzschalter FI (ggf.)
- X1 Tarifsteuerklemme (7polig)
- X2 Steuerklemme (7polig, plombierbar)
- X3 Hauptleitungsabzweigklemme

12.2007 Seite 1/1